


600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

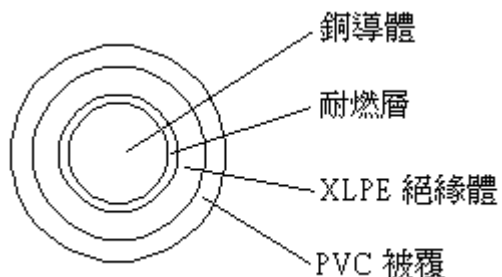

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(單芯)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱截 面 積	組 成	外徑(約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	6.6	15.8	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	7.1	8.92	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	7.4	5.65	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	8.4	3.35	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	6.8	16.5	1.5	2500	300
2	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	7.4	9.24	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	8.0	5.20	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	9.0	3.33	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.2	0.4	1.0	1.5	9.2	2.29	1.5	2000	300
14	7/1.6	4.4	0.6	1.0	1.5	10.1	1.31	2.0	1500	300
22	7/2.0	5.5	0.6	1.2	1.5	11.6	0.832	2.0	1500	300
30	7/2.3	6.3	0.6	1.2	1.5	12.4	0.610	2.0	1500	300
38	7/2.6	7.1	0.6	1.2	1.5	13.2	0.481	2.5	1500	300
50	19/--	8.2	0.6	1.5	1.5	14.8	0.366	2.5	1500	300
60	19/--	9.2	0.6	1.5	1.5	15.8	0.305	2.5	1500	300
80	19/2.3	10.5	0.6	1.5	1.5	17.1	0.229	2.5	1500	300
100	19/2.6	11.9	0.6	2.0	1.5	19.5	0.183	3.0	1500	300
125	19/2.9	13.2	0.6	2.0	1.5	20.8	0.146	3.0	1000	300
150	37/2.3	14.8	0.6	2.0	1.6	22.6	0.122	3.0	1000	300
200	37/2.6	16.7	0.6	2.5	1.7	25.5	0.0915	3.0	1000	200
250	61/2.3	19.0	0.6	2.5	1.8	28.0	0.0739	3.0	1000	200
325	61/2.6	21.5	0.6	2.5	1.9	30.7	0.0568	3.0	900	200

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co.,Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

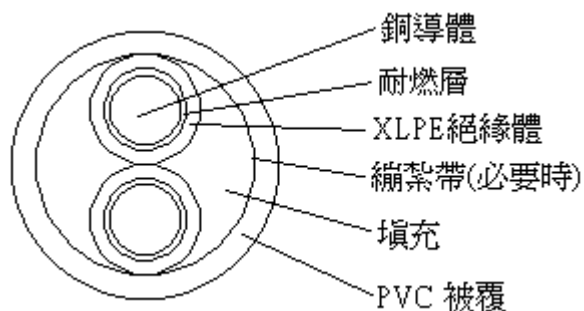

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐火層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞 合:

繃紮帶: 必要時

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(二芯)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱截 面 積	構 成	外徑 (約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	10.5	16.1	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	11.0	9.10	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	12.0	5.76	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	14.0	3.42	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	11.0	16.8	1.5	2500	300
2	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	12.0	9.42	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	13.0	5.30	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	15.0	3.40	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.2	0.4	1.0	1.5	15.4	2.34	1.5	2000	300
14	7/1.6	4.4	0.6	1.0	1.5	17.8	1.34	2.0	1500	300
22	7/2.0	5.5	0.6	1.2	1.6	21.0	0.849	2.0	1500	300
30	7/2.3	6.3	0.6	1.2	1.6	22.6	0.622	2.0	1500	300
38	7/2.6	7.1	0.6	1.2	1.7	24.4	0.491	2.5	1500	300
50	19/1.8	8.2	0.6	1.5	1.8	28.0	0.373	2.5	1500	300
60	19/2.0	9.2	0.6	1.5	1.9	30.2	0.311	2.5	1500	300
80	19/2.3	10.5	0.6	1.5	2.0	33.0	0.234	2.5	1500	300
100	19/2.6	11.9	0.6	2.0	2.2	38.2	0.187	3.0	1500	300
125	19/2.9	13.2	0.6	2.0	2.4	41.2	0.149	3.0	1000	300
150	37/2.3	14.8	0.6	2.0	2.4	44.4	0.124	3.0	1000	300
200	37/2.6	16.7	0.6	2.5	2.7	50.8	0.0933	3.0	1000	200
250	61/2.3	19.0	0.6	2.5	2.8	55.6	0.0754	3.0	1000	200
325	61/2.6	21.5	0.6	2.5	3.1	61.2	0.0579	3.0	900	200

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co.,Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

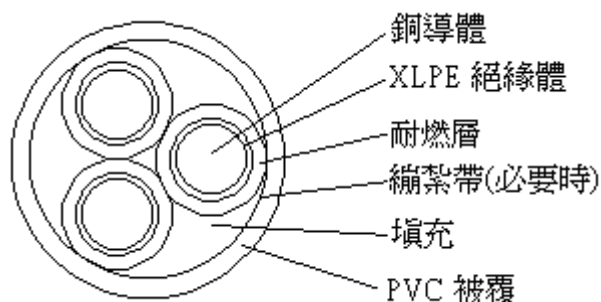

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞合:

繃紮帶:

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(三芯)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱截 面 積	組 成	外徑 (約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	11.5	16.1	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	12.5	9.10	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	13.0	5.76	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	15.5	3.42	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	12.0	16.8	1.5	2500	300
2	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	12.5	9.42	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	13.8	5.30	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	15.9	3.40	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.2	0.4	1.0	1.5	16.4	2.34	1.5	2000	300
14	7/1.6	4.4	0.6	1.0	1.5	18.9	1.34	2.0	1500	300
22	7/2.0	5.5	0.6	1.2	1.6	22.4	0.849	2.0	1500	300
30	7/2.3	6.3	0.6	1.2	1.6	24.1	0.622	2.0	1500	300
38	7/2.6	7.1	0.6	1.2	1.7	26.0	0.491	2.5	1500	300
50	19/1.8	8.2	0.6	1.5	1.8	29.9	0.373	2.5	1500	300
60	19/2.0	9.2	0.6	1.5	1.9	32.2	0.311	2.5	1500	300
80	19/2.3	10.5	0.6	1.5	2.0	35.2	0.234	2.5	1500	300
100	19/2.6	11.9	0.6	2.0	2.2	40.8	0.187	3.0	1500	300
125	19/2.9	13.2	0.6	2.0	2.4	44.0	0.149	3.0	1000	300
150	37/2.3	14.8	0.6	2.0	2.4	47.5	0.124	3.0	1000	300
200	37/2.6	16.7	0.6	2.5	2.7	54.3	0.0933	3.0	1000	200
250	61/2.3	19.0	0.6	2.5	2.8	59.5	0.0754	3.0	1000	200
325	61/2.6	21.5	0.6	2.5	3.1	65.5	0.0579	3.0	900	200

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

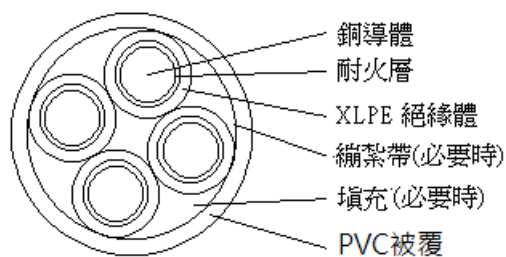

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐火層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞 合:

繃紮帶: 必要時

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(四芯)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱 截面積	組 成	外徑(約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	12.5	16.1	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	13.5	9.10	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	14.5	5.76	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	16.5	3.42	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	13.0	16.8	1.5	2500	300
2	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	13.6	9.42	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	15.1	5.30	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	17.5	3.40	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.2	0.4	1.0	1.5	18.0	2.34	1.5	2000	300
14	7/1.6	4.4	0.6	1.0	1.5	20.9	1.34	2.0	1500	300
22	7/2.0	5.5	0.6	1.2	1.6	24.7	0.849	2.0	1500	300
30	7/2.3	6.3	0.6	1.2	1.6	26.6	0.622	2.0	1500	300
38	7/2.6	7.1	0.6	1.2	1.7	28.7	0.491	2.5	1500	300
50	19/1.8	8.2	0.6	1.5	1.8	33.1	0.373	2.5	1500	300
60	19/2.0	9.2	0.6	1.5	1.9	35.7	0.311	2.5	1500	300
80	19/2.3	10.5	0.6	1.5	2.0	39.0	0.234	2.5	1500	300
100	19/2.6	11.9	0.6	2.0	2.2	45.2	0.187	3.0	1500	300
125	19/2.9	13.2	0.6	2.0	2.4	48.7	0.149	3.0	1000	300
150	37/2.3	14.8	0.6	2.0	2.4	52.6	0.124	3.0	1000	300
200	37/2.6	16.7	0.6	2.5	2.7	60.2	0.0933	3.0	1000	200
250	61/2.3	19.0	0.6	2.5	2.8	66.0	0.0754	3.0	1000	200
325	61/2.6	21.5	0.6	2.5	3.1	72.6	0.0579	3.0	900	200

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

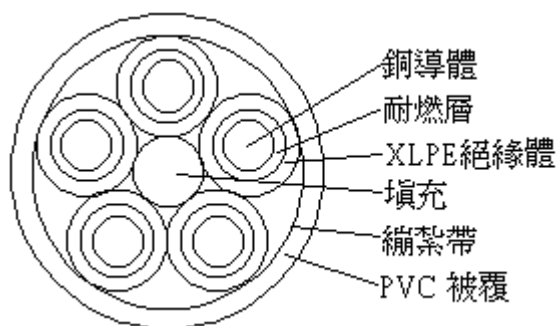

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞 合:

繃紮帶: 必要時

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(5 ~ 8 芯)

芯數	導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
	標稱 截面積	組 成	外徑 (約)								
C	mm ²	No. /mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
5	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	13.5	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	14.5	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	15.5	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	18.5	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	15.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	17.0	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	20.0	3.40	1.5	2500	300
6	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	15.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	16.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	17.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	20.5	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	16.5	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	18.5	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	21.5	3.40	1.5	2500	300
7	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	15.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	16.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	17.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	20.5	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	16.5	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	18.5	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	21.5	3.40	1.5	2500	300
8	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	16.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	17.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	18.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.6	22.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	18.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	20.0	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.6	23.0	3.40	1.5	2500	300

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

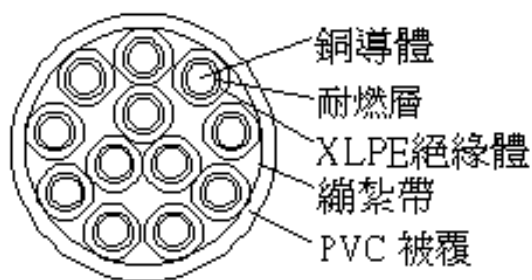

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞 合:

繃紮帶: 必要時

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(9 ~ 19 芯)

芯數	導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
	標稱 截面積	組 成	外徑(約)								
C	mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
9	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	17.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	18.5	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	20.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.6	23.5	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	19.5	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.6	21.5	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.7	25.5	3.40	1.5	2500	300
12	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	19.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.6	21.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.6	23.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.8	27.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.6	22.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.7	25.0	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.9	29.5	3.40	1.5	2500	300
16	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.6	21.5	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.6	23.5	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.7	26.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.9	31.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.7	25.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.8	28.0	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	2.0	33.0	3.40	1.5	2500	300
19	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.6	23.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.7	25.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.8	27.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	2.0	32.5	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.7	26.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.9	29.0	5.30	1.5	2500	300
	5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	2.1	35.0	3.40	1.5	2500	300

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co.,Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

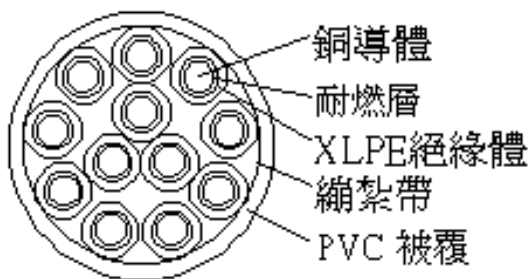

電纜構造：

導 體：單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層：非石棉材質耐火帶

絕緣體：交連 PE(XLPE)材料

絞 合：

繃紮帶：必要時

被覆體：聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範：消防署-耐燃電纜認可基準

600V XLPE/PVC(FR-CV) 耐燃電纜-(24 ~ 30 芯)

芯 數	導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
	標稱 截面積	組 成	外徑(約)								
C	mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
24	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.8	16.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.9	17.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	2.0	18.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	2.2	22.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.9	31.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	2.1	35.0	5.30	1.5	2500	300
27	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.8	28.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.9	29.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	2.0	33.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	2.3	40.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	2.0	31.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	2.1	35.0	5.30	1.5	2500	300
30	--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.8	29.0	16.1	1.5	2500	300
	--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.9	31.0	9.10	1.5	2500	300
	--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	2.0	34.0	5.76	1.5	2500	300
	--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	2.3	41.0	3.42	1.5	2500	300
	2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	2.0	33.0	9.42	1.5	2500	300
	3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	2.1	37.0	5.30	1.5	2500	300

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準




大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

600V XLPE/PVC (FR-CV)耐燃電纜

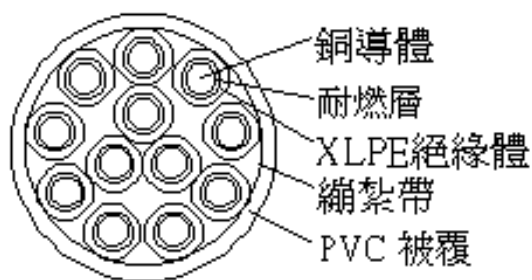

電纜構造:

導 體: 單線、絞線或圓型壓縮軟銅線

耐燃層: 非石棉材質耐火帶

絕緣體: 交連 PE(XLPE)材料

絞 合:

繃紮帶: 必要時

被覆體: 聚氯乙烯(PVC)材料

參考規範: 消防署-耐燃電纜認可基準

平型 600V 電纜 (2 心)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱 截面積	組 成	外徑(約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	7*11	15.8	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	8*12	8.92	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	8*13	5.65	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	9*14	3.35	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	7*11	16.5	1.5	2500	300
2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	8*12	9.24	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	8*13	5.20	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	9*15	3.33	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.6	0.4	1.0	1.5	10*16	2.31	1.5	2500	300
8	圓型壓縮	3.4	0.4	1.0	1.5	10*16	2.29	1.5	2500	300

平型 600V 電纜 (3 心)

導 體			耐燃層 厚度 (註)	絕 緣 厚 度	被 覆 厚 度	完成 外徑 (約)	導體 電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	絕緣 電阻 (20°C)	標 準 長 度
標稱 截面積	組 成	外徑(約)								
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	Mm	Ω/Km	kV/1min	MΩ-Km	m
--	1/1.2	1.2	0.4	0.8	1.5	7*14	15.8	1.5	2500	300
--	1/1.6	1.6	0.4	0.8	1.5	8*15	8.92	1.5	2500	300
--	1/2.0	2.0	0.4	0.8	1.5	8*17	5.65	1.5	2500	300
--	1/2.6	2.6	0.4	1.0	1.5	9*20	3.35	1.5	2500	300
1.25	7/0.45	1.35	0.4	0.8	1.5	7*15	16.5	1.5	2500	300
2.0	7/0.6	1.8	0.4	0.8	1.5	8*16	9.24	1.5	2500	300
3.5	7/0.8	2.4	0.4	0.8	1.5	8*18	5.20	1.5	2500	300
5.5	7/1.0	3.0	0.4	1.0	1.5	9*21	3.33	1.5	2500	300
8	7/1.2	3.6	0.4	1.0	1.5	10*23	2.31	1.5	2500	300
8	圓型壓縮	3.4	0.4	1.0	1.5	10*23	2.29	1.5	2500	300

註:如有爭議悉以消防署耐燃認可基準為準



大亞集團

大亞電線電纜

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.